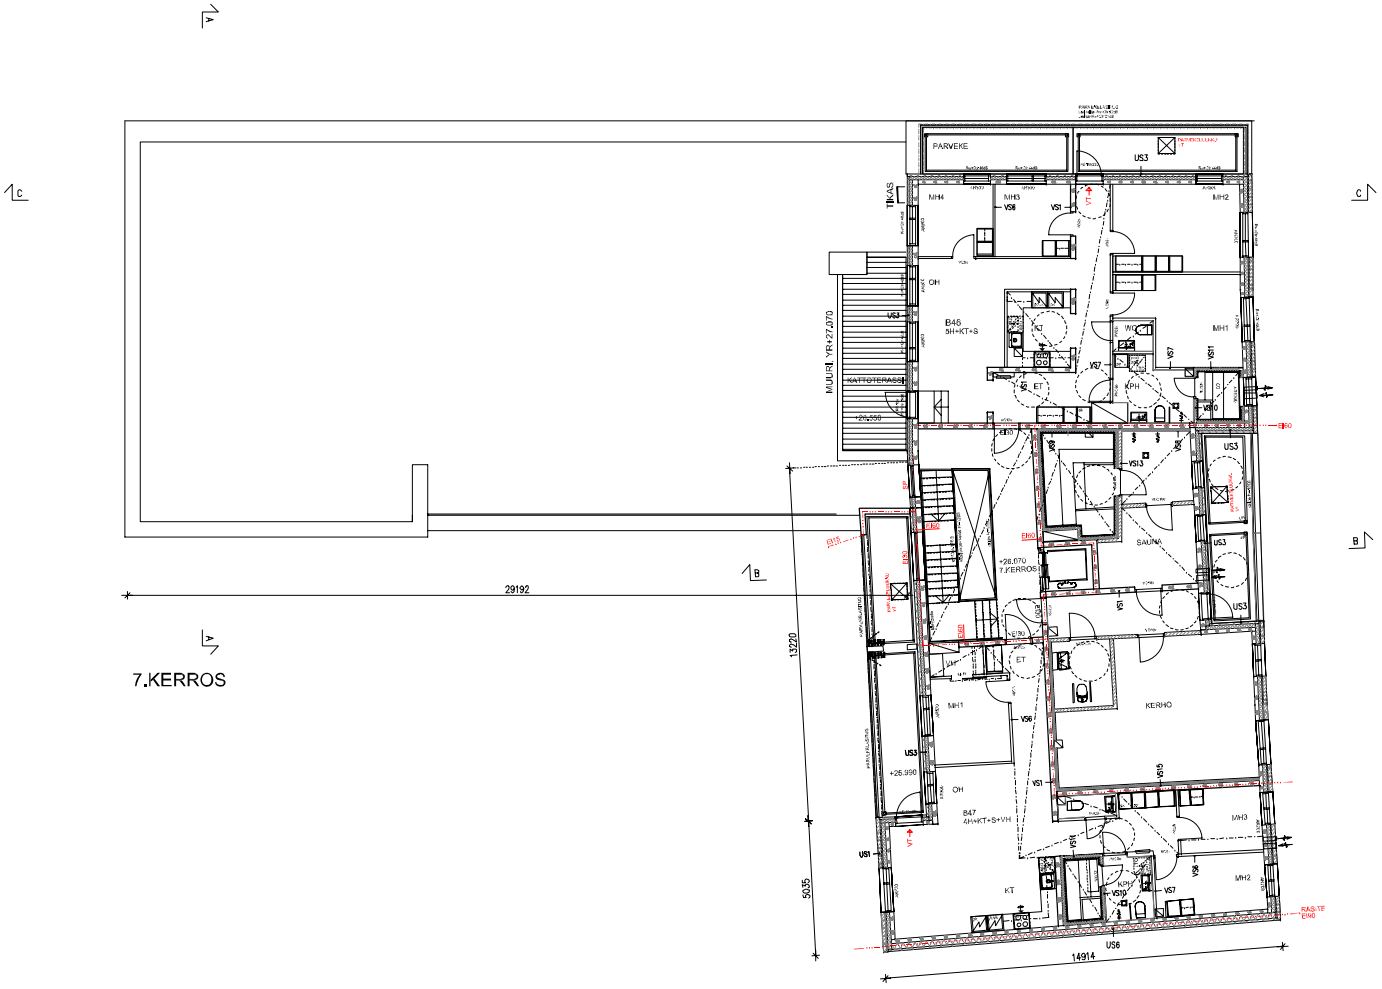

PALO-OSASTOINTI

Rakennuksen paloluokka on P1. Asunnot on osastoitu huoneistoittain EI60-luokan rakennusosin. elementtiseinät EI60.
Teknisten ja yhteistilojen osastoinnit on merkitty pohjapiirustuksiin ja on yleensä EI30.

SAVUNPOISTO

Porrashuoneen savunpoisto hoidetaan ylimmässä kerroksessa sijaitsevien sähköisesti laukaistavien savunpoistoikkunan 1- 4 kpl:n avulla. Aukaisumekanismit sijaitsevat porrashuoneissa.
Savunpoistoa ohjataan savunpoiston ohjauskeskuksesta.

PALOVAROITTIMET

Asunnoissa on määräysten mukaiset verkkovirtaan kytketyt palovaroittimet.

LÄMMITYS

Lämmitysjärjestelmänä on vesikeskuslämmitys (kaukolämpö).

ILMANVAIHTO

Rakennuksen ilmanvaihto toteutetaan asuntokohtaisesti, LTO-laite.

ILMANVAIHDON PYSÄYTYS

Porrashuoneissa "H30-sels"-laukaisunappi ja merkintöihin.

ÄÄNIERISTYS

Äänieristykset ja koneasennukset YM:n asetuksen mukaan.
Asuinhuoneiden ääneneristävyys esitetty Meluselvityksessä.
Kaavaevaatimus saavutetaan seuraavilla arvoilla: Ikkunat Rw+Ctr 43–46dB, parvekeovet Rw+Ctr 34–41dB.
Asuntojen porrastaso-ovien Rw > 37dB/ EI30-luokka 30dB.

HORMIT

Tekniikkahormit ovat tyypilhyväksyttyjä ja täytävät ääneneristys- ja palovaatimukset.

OVIEN VAPAA KULKUAUKKO

Yhteisten tilojen ovien, asuntojen porrastaso-ovien ja parvekkeiden ovien vapaa kulkuaukko on leveydeltään ≥ 850mm. Asuinhuoneiden WC-/kylpyhuoneiden ovet täyttävät YM:n asetuksen vapaasta kulkuaukosta.

ESTEETTÖMYYS

Asuntojen eteisissä, kylpyhuoneissa ja keittiössä on halkaisijaltaan 1300mm-kokoinen LE-ympyrä.
Yhteistilan ja porrashuoneet on mitoitettu 1500mm pyörähdysympyrällä.
Parvekkeille asennetaan tarvittaessa puuritilä esteettömän pääsyn varten.
Asuntojen moduuliovissa 09, jotka aukeavat alle 135ast, käytetään erikoissaranaa, jotta saavutetaan vapaa kulkuaukko min. 800mm.

KYNNYSKORKEUS

Asuinhuoneistojen, asuntojen sisäänkäyntiovien, yhteistilojen kynnyskorot toteutetaan YM:n asetuksen mukaisesti.

KAIDEKORKEUS

Asuinhuoneistojen parvekkeiden kaiteiden korkeus asunnon lattian valmiseen pintaan on min.1000mm.
Yhteistilojen parvekkeiden kaiteiden korkeus on min.1200mm.
Porrashuoneiden kaiteiden korkeudet toteutetaan YM:n asetuksen mukaan.
Käsijohde portaissa ja tuloissa on koko pituudella ja molemmin puolin syöksyä.

TURVALASIT

Ovien lasit ja alle 700mm lähellä lasipinnat ovat turvalasia.
Turvalasit on merkitty pohjapiirustukseen TL-koodilla.

HISSI

Hissikorien sisämitat ovat 1100x1400mm ja ovileveys 9M. Hissin painikkeet varustetaan kohokirjaimin / numeroin.

SPa = SAVUNPOISTOIKKUNA, automaattinen
SPk = SAVUNPOISTOIKKUNA TAI -OVI, käsikäyttöinen
VT = VARATIE
TL = TURVALASI

TASOKOORDONAATISTO: ETRS-GK25/ KORKEUSJÄRJESTELMÄ N2000

KOSA	KORTTELI/TILA	TONTTI/Rno	RAKENNUSLUVAN TUNNUS
20.LÄNSISATAMA	20082	1	

RAKENNUSTOIMENPIDE	PIIRUSTUSLAJI	JUOKS.No
UUDISRAKENNUS	PÄÄPIIRUSTUS	8/16

RAKENNUSKOHTEEN NIM JA OSOITE	PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ	MITTAKAAVAT
As Oy Helsingin Jätkäsaaren Samoankuja 2 Samoankuja 2, 00220 Helsinki	POHJAPIIRUSTUS 7.KERROS	1:100

ARKKITEHDIT ANTTILA & RUSANEN OY
AAR MECHELININKATU 1A, 00100 HELSINKI
PUH. 09 622 6050 WWW.AA-R.FI
S-POSTI: ETUNIMI.SUKUNIMI@AA-R.FI

SUUNLAJA	TYÖ No	PIIR.No	MUUTOS
ARK	366	107	

PÄIVÄYS	SUUNN/YHT.HENK.	TARK.
31.03.2021	Jaana Zellkman 09 622 6050	–

Tekijänoikeus ©Arkkitehdit Anttila & Rusanen Oy