PERIAATEPIIRUSTUS VIEMÄRIN ASENNUKSESTA:

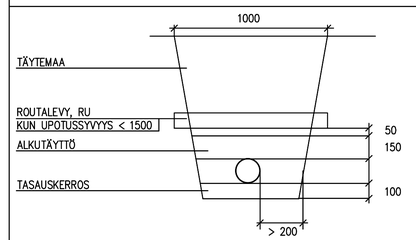

ROUTALEVY Esim–THERMISOL 200, vahvuus 100mm.

KAIVOMERKINTÄSELOSTUS

PVK	= Kaivon tyyppi
+88,80	= Kannen korkeus
V110	= Lähtöputken koko
+86,60	= Lähtevän putken korkeus

Kaivojen kansien korkeudet tarkistetaan paikan päällä lopullisen pinnantasauksen mukaan

TONTTIVESIJOHDON ASENNUSSYVYYS 2,2 m

PARVEKESYÖKSYILTÄ LÄHTEVÄT SV–PUTKET MAASSA S110.
PARVEKESYÖKSYILTÄ LÄHTEVÄT SV–PUTKET ROUTAERISTETÄÄN, KUN UPOTUSSYVYYS ON <1500 MM.

02	Tarkennettu perusvesipumppaamon ja salaojien liitosta ja korkoja. Viemäireittiä muutettu.	MiL	18.12.2018
01	Viivytysallasta siirretty. Pihavarastojen rännikaivoja vähennetty. Viemäröintiä muutettu.	LPH	19.1.2018
REV	MUUTOS TAI TÄYDENNYS	SUUNN.	PVM

K.osa/Kylä: 10	Kortt./Tila: 10635	Tontti/Rn:o: 8	Viranomaisen merkintöjä varten: 10–1148–18–A
Rakennustoimenpide: UUDISRAKENNUS			Piirustuslaji: VESIJOHDOT JA VIEMÄRIT
Rakennuskohteen nimi ja osoite: ASUNTO OY HELSINGIN SOMPASAAREN PELAGIA Aallonhalkoja 9 00540 HELSINKI			Piirustuksen sisältö: ULKOJOHDOT ASEMAPIIRUSTUS Mittakaavat: 1:200
REJLERS www.rejlers.fi	Pinninkatu 55A 33100 Tampere, Finland Tel: +358 20 752 0700 Email: first.last@rejlers.fi		Suunnitteluala: LVIA; Työn n:o: 410370L; Vaihe: ; Piirustus n:o: 21–01
			Vastuullinen suunnittelija: ILKKA SIPPOLA, LVI–insinööri; Allekirjoitus:
			Muutos: 02
Pvm: 23.02.2018	Suunn.: MiL	Piirt.: LPH	Tark.: ILS
			Piir.tiedosto: 410370L2101.dwg