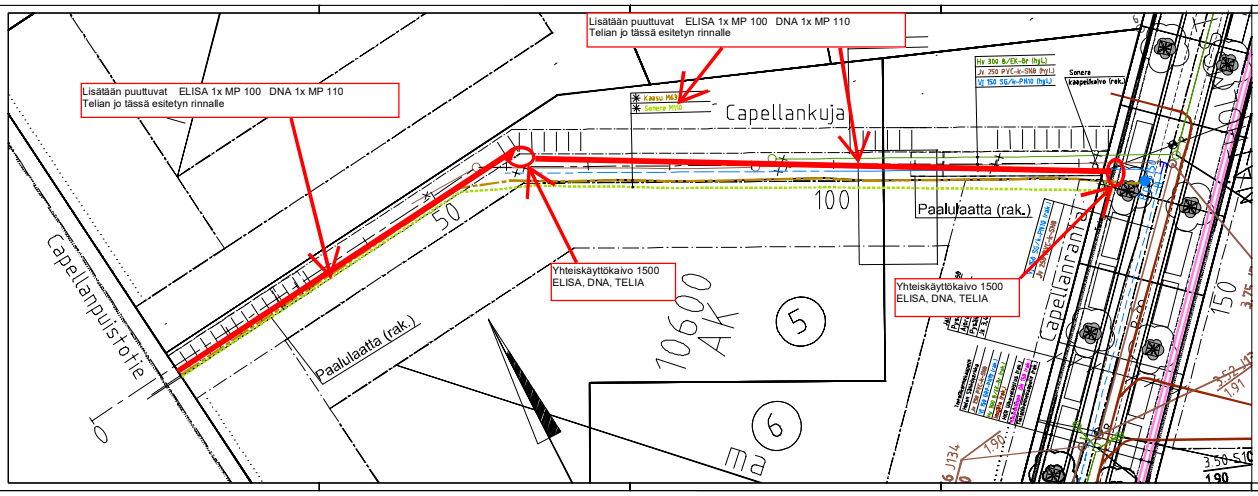

Käytössä poikittaiset kaivojen yläosat puretaan 1,0 metrin syvyyteen ja täytetään hiekalla. Hv 300B (hyL) ja Jv 250M (hyL) täytetään hiekalla, hiemilla sepeillä tai vaahtobetonilla. Vj 150 (hyL) tulpataan.

✳ Putken rakentaminen ja sitmat sovitaan erikseen teeltin rakentajan ja johtojen omistajan välillä teeltien rakentamisen aikana.

ELISA
Capellanranta Tukkutorinkuja VP I
1116488
1066421

4.7.2018 / K.Jokinen

DNA
Capellanranta Tukkutorinkuja VP I
1556326
1047991

4.7.2018 / K.Jokinen

Helsinki Kaupunkiympäristön toimiala

KAUPUNGINOSA
10. Sörnäinen

CAPELLANKUJA
TYÖMUISTIO
Asemapiirustus

1:200		30301/30	
		12826/20	

FCG

HYV.	30.2.2018	A. Kuivan
TARK.	30.2.2018	J. Kyröhnen
HYV.	27.2.2018	K. Ylänniemen
TARK.	27.2.2018	K. Ylänniemen
LAT.	27.2.2018	T. Cavander