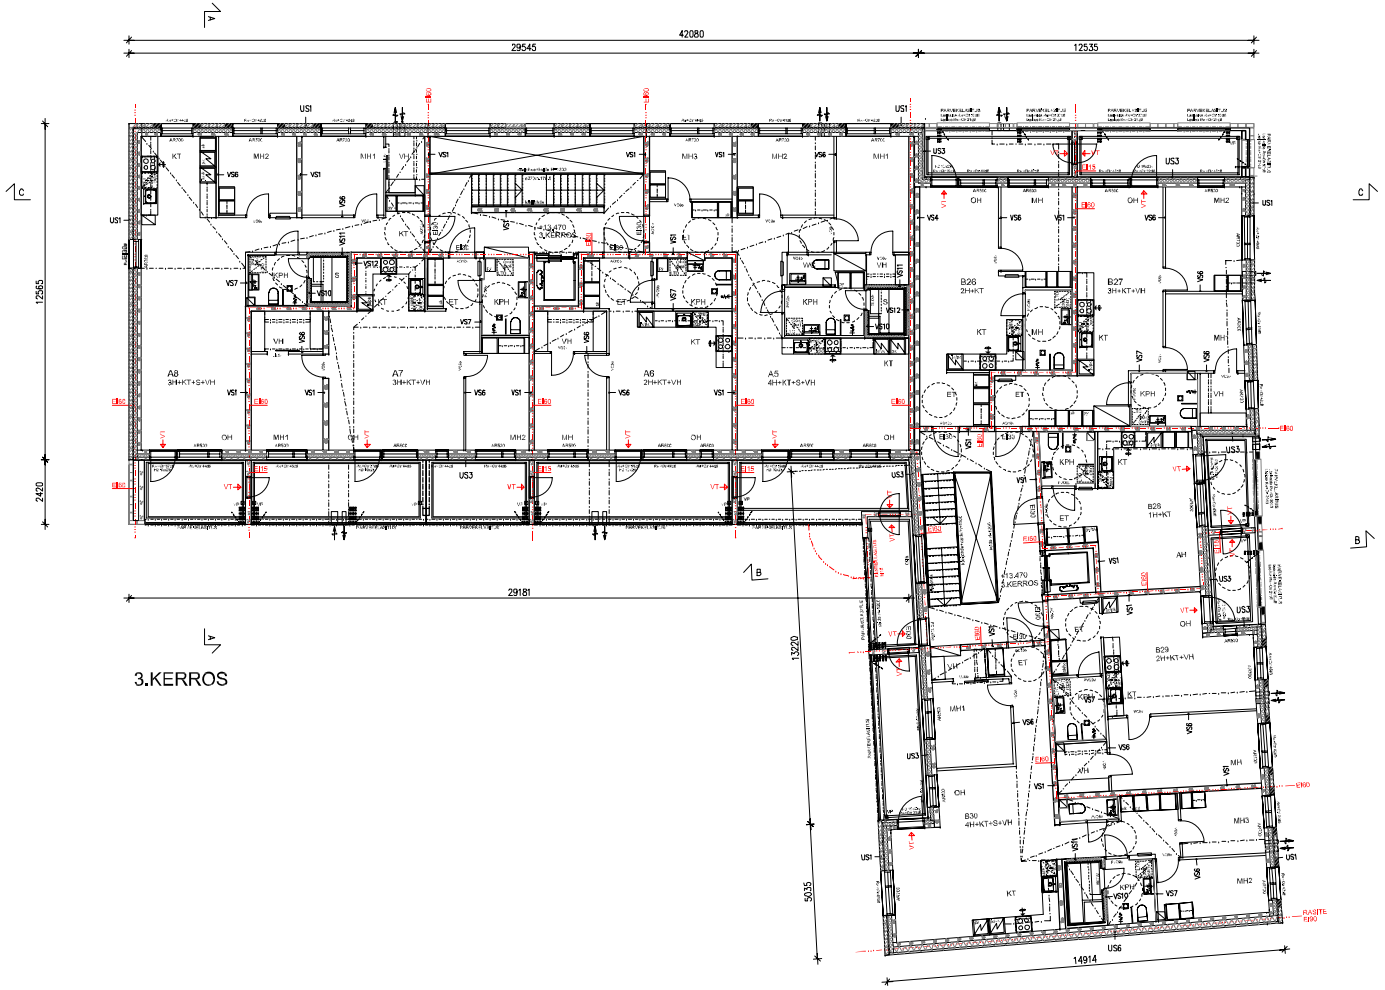

3.KERROS

PALO-OSASTOINTI

Rakennuksen paloluokka on P1. Asunnot on osastoitu huoneistoittain EI60-luokan rakennusosin. elementtiseinät EI60.
Teknisten ja yhteistilojen osastoinnit on merkitty pohjapiirustuksiin ja on yleensä EI90.

SAVUNPOISTO

Porrashuoneen savunpoisto hoidetaan ylimmässä kerroksessa sijaitsevien sähköisesti laukaistavien savunpoistoikkunan 1x-4-kuiun avulla. Aukaisumekanismit sijaitsevat porrashuoneissa.
Savunpoistoa ohjataan savunpoiston ohjauskeskuksesta.

PALOVAROITTIMET

Asunnoissa on määräysten mukaiset verkkovirtaan kytketyt palovaroittimet.

LÄMMITYS

Lämmitysjärjestelmänä on vesikeskuslämmitys (kaukolämpö).

ILMANVAIHTO

Rakennuksen ilmanvaihto toteutetaan asuntokohtaisesti, LTO-laite.

ILMANVAIHDON PYSÄYTYS

Porrashuoneissa "HÄTÄ-seis"-laukaisunappi ja merkintäkilpi.

ÄÄNIERISTYS

Ääneristykset ja koneasennukset YM:n asetuksen mukaan.
Asuinhuoneiden ääneneristävyys esitetty Meluselvityksessä.
Kaavevaatimus saavutetaan seuraavilla arvoilla: ilmaääneneristävyys Rw+Ctr 43–46dB, parvekeovet Rw+Ctr 34–41dB.
Asuntojen porrastaso-ovien Rw = 37dB/ 33dB luokka 30dB.

HORMIT

Tekniikkahormit ovat tyypilhyväksyttyjä ja täytäväät ääneneristys- ja palovaatimukset.

OVIEN VAPAA KULKUAUKKO

Yhteisten tilojen ovien, asuntojen porrastaso-ovien ja parvekkeiden ovien vapaa kulkuaukko on leveydeltään ≥ 850mm. Asuinhuoneiden sisäovet väliovet täyttäväät YM:n asetuksen vapaasta kulkuaukosta.

ESTEETTÖMYYS

Asuntojen eteisissä, kylpyhuoneissa ja keittiössä on halkaisijaltaa 1300mm-kokoinen LE-ympyrä.
Yhteistilan ja porrashuoneet on mitoitettu 1500mm pyörähdysympyrällä.
Parvekkeille asennetaan tarvittaessa puuritilä esteettömä pääsyä varten.
Asuntojen moduulioissa 09, jotka aukeavat alle 135ast, käytettään erikoissaranaa, jotta saavutetaan vapaa kulkuaukko min. 800mm.

KYNNYSKORKEUS

Asuinhuoneistojen, asuntojen sisäänkäyntiovien, yhteistilojen kynnyskorot toteutetaan YM:n asetuksen mukaisesti.

KAIDEKORKEUS

Asuinhuoneistojen parvekkeiden kaiteiden korkeus asunnon lattian valmiseen pintaan on min.1000mm.
Yhteistilojen parvekkeiden kaiteiden korkeus on min.1200mm.
Porrashuoneiden kaidekorkeudet toteutetaan YM:n asetuksen mukaan.
Käsijohde portaissa ja tulokissa on koko pituudelta ja molemmin puolin syöksyä.

TURVALASIT

Ovien lasit ja alle 700mm leveät lasiosinnat ovat turvalasia.
Turvalasit on merkitty pohjapiirustukseen TL-koodilla.

HISSI

Hissikorien aukkomitat ovat 1100x1400mm ja ovileveys 9M. Hissin painikkeet varustetaan puho- ja pistekirjoimin / numeroin.

SPa = SAVUNPOISTOIKKUNA, automaattinen
SPk = SAVUNPOISTOIKKUNA TAI-OVI, käsikäyttöinen
VT = VARATIE
TL = TURVALASI

TASOKOORDONAATISTO: ETRS-GK25/ KORKEUSJÄRJESTELMÄ N2000

K.OSA: 20.LÄNSISATAMA	KORTTELI/TILA: 20082	TONTTI/Rno: 1	RAKENNUSLUVAN TUNNUS:
RAKENNUSTOIMENPIDE: UUDISRAKENNUS			PIIRUSTUSLAJI: PÄÄPIIRUSTUS
RAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE: As Oy Helsingin Jätkäsaaren Samoankuja 2 Samoankuja 2, 00220 Helsinki			PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ: POHJAPIIRUSTUS 3.KERROS
			JUOKS.No: 4/16
			MITTAKAAVAT: 1:100

ARKKITEHDIT ANTTILA & RUSANEN OY
AAR MECHELININKATU 1A, 00180 HELSINKI
PUH. 09 622 6050 WWW.AA-R.FI
S-POSTI: ETUNIMI.SUKUNIMI@AA-R.FI

SUUNN.ALA	TYÖ No	PIIR.No	MUUTOS
ARK	366	103	

PÄIVÄYS	SUUNN/YHT.HENK.	TARK.
31.03.2021	Jaana Zellkman 09 622 6050	–

Tekijänoikeus ©Arkkitehdit Anttila & Rusanen Oy